




IN DIESER ANLEITUNG VERWENDETE PRODUKTE

- » Airco Clean Control (Klimaanlagen-Reiniger) - Art.-Nr. 1212-1
- » Medstar Nitril PF (Nitril Einweghandschuhe) - Art.-Nr. 2112-02

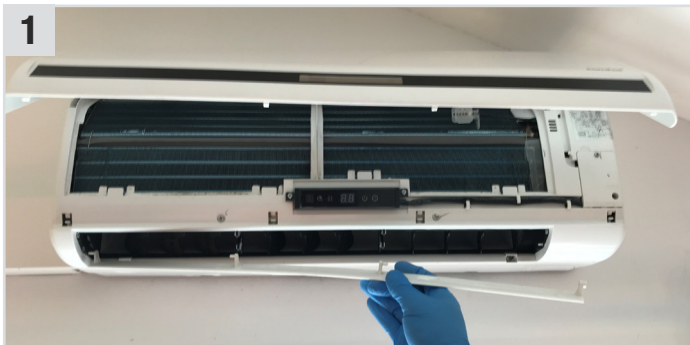

1 Das Klimaanlagen-System einige Minuten vor der Behandlung ausschalten, damit der Verdampfer nicht mehr kalt/feucht ist. Abdeckungen und Klimaanlagen-Komponenten entfernen.



2 Ein Tuch unterlegen und **Airco Clean Control** (Klimaanlagen-Reiniger) mithilfe der Sonde am Verdampfer anbringen und mind. 15 Min. einwirken lassen.



3 Die Schaumschicht löst den Schmutzansatz restlos auf, rinnt ab und hinterlässt einen frischen Geruch.



4 Abdeckungen und Klimaanlagen-Komponenten wieder montieren und Gebläse für 5 Minuten auf schwacher Stufe laufen lassen.



5 Für ein optimales Ergebnis das Klimaanlagen-System erst nach einigen Stunden wieder benutzen (bildet eine pilzhemmende Schutzschicht gegen erneute Verschmutzungen). **Fertig!**